


Projektował mgr inż. Wojciech Wieczorek Nr. upr. 361/90	Sprawił inż. Maria Świątłoh Nr. upr. 230/78	Faza Projekt Wykonawczy	Nr projektu E-012014	Nr rysunku E-12	Nr ark. 03	format A4
Zastrzeżenie: Wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Rysunek nie może być przerysowywany lub kopiowany bez pisemnej zgody "WOJGRA"-elpro						

Tablica TW2

Uster: 230V AC, 24V AC

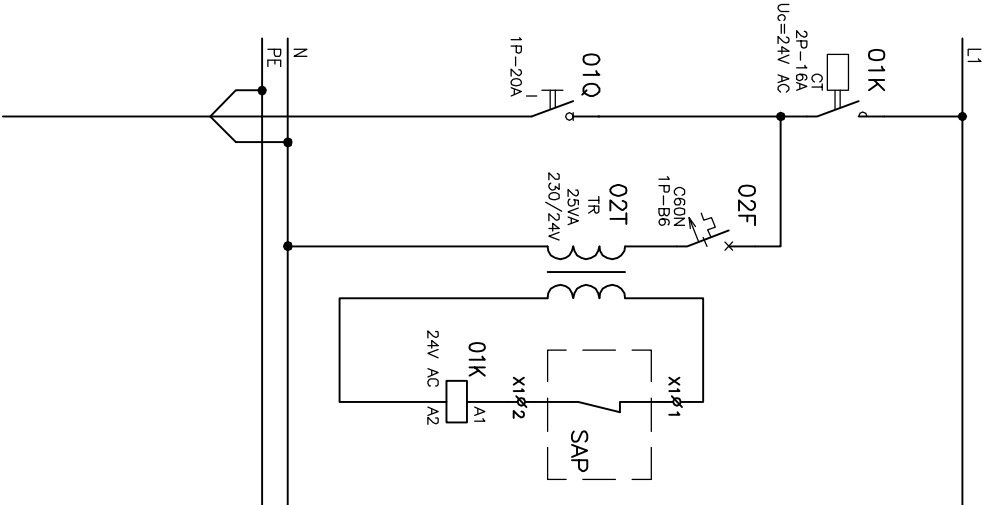

Wyłączenie wentylacji z systemu SAP		
Obwód główny	Transformator napięcia sterowniczego	Sygnal z systemu sygnalizacji pożaru SAP

- Uwagi:
1. Tablica podtyńkowa, blaszana z 4 listwami TH-35 o pojemności min. 20 modułów w rzędzie.
  2. Tablicę zbudować we wnęce szachtu instalacyjnego pod tablica TP72.